

Арматура защитная

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-103-15207362-2021

Балласты к поддерживающим зажимам для двух, трех и четырех проводов



Назначение

Для предупреждения подтягивания изолирующей подвески вверх или слишком большого ее отклонения от вертикали при воздействии ветра.

Балласты должны соответ

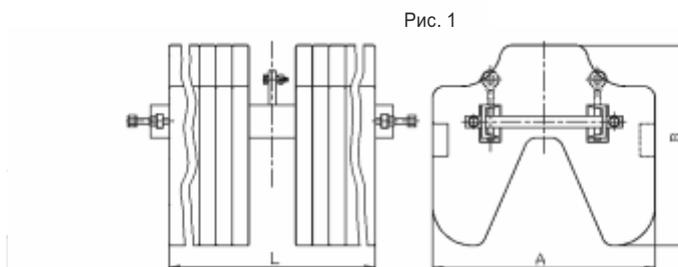


Рис. 1

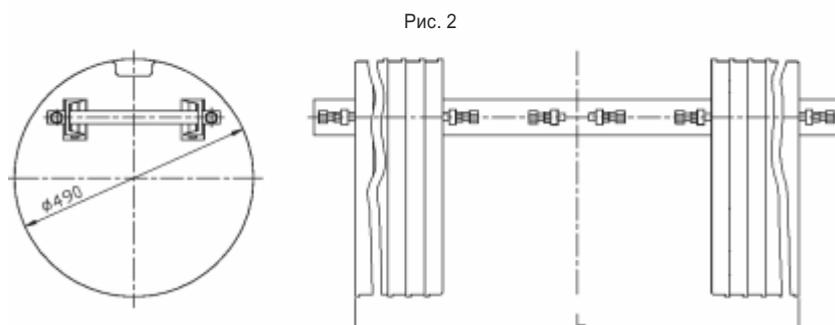


Рис. 2


Обозначение	Рис.	Размеры, мм			Ступени регулировки массы балласта, кг	К зажимам марок	Масса, кг
		A	B	L			
2БЛ-800-3	1	540	485	858	От 800 до 400 через 100 кг	2ПГН-5-7	815
3БЛ-1400-1		540	485	1322	От 1400 до 800 через 100 кг	2ПГН-5-7, 3ПГН-5-7	1422
3БЛ-1400-4		540	485	1715	От 1400 до 100 через 100 кг	3ПГН2-5-4	1430
4БЛ-1000-1	2	-	-	1690	От 1000 до 100 через 100 кг	4ПГН2-5-2А	1030

Балласты типа БП



Назначение

Для установки на проводах и тросах промежуточных опор с целью исключения «протягивания» проводов, а также во избежание нарушения допустимых (по электрической прочности воздушного промежутка) минимальных расстояний до ствола опоры.

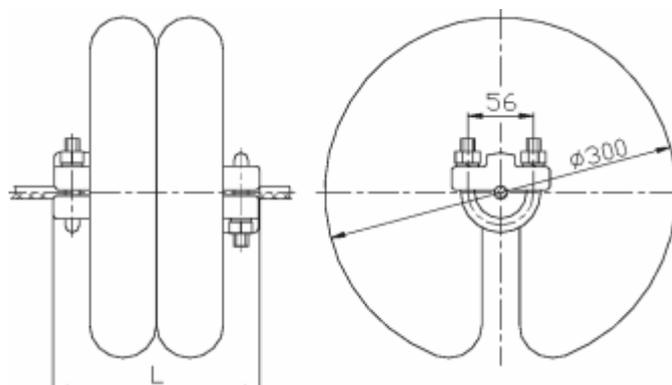

Обозначение	Диаметр провода	L, мм	Масса, кг
БП-50-1	7,5-11,5	176	51
БП-1-100-1	13,0-17,1	302	102
БП-2-100-1	18,2-24,5	302	102
БП-3-100-1	25,5-30,6	302	102