

# Арматура соединительная



ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-101-15207362-2021

## Зажимы переходные петлевые типа ППР




### Назначение

Для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при переходе с двух проводов на три провода в шлейфе анкерной опоры.

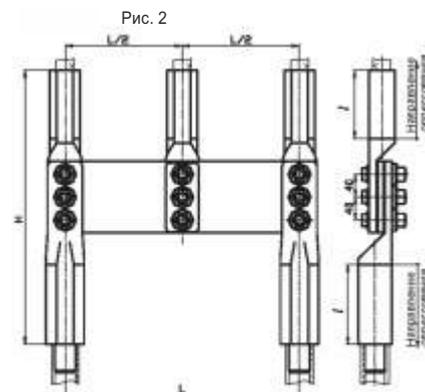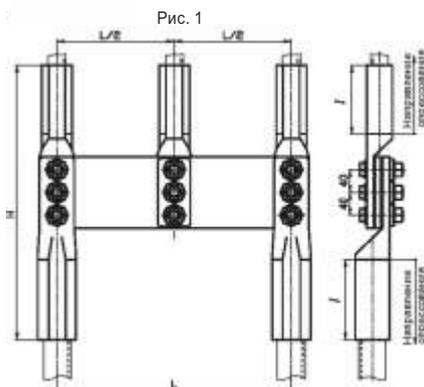

Обозначение	Рис.	Применяемые лапки и аппаратные зажимы	Количество лапок	Диаметр проводов, мм	Матрица опрессовки	Размеры, мм			Масса, кг
						H	L	I	
ППР-1	1	ЛПА-400	3	27,5-30,6	A-45	515	400	120	14,5
		ЛПА-650	2	32,4	A-57			160	
ППР-2	1	ЛПА-400	3	27,5-30,6	A-45	515	600	120	14,9
		ЛПА-650	2	32,4	A-57			160	
ППР-3	3	A2A-400-2	3	27,5-30,6	A-45	420	400	120	5,57
		A2A-600-2	2	31,5-33,2	A-51			140	
ППР-4	3	A2A-700-2	3	36,2-37,7	A-57	440	400	140	7,66
		A2A-400-2	2	27,3-30,6	A-45			120	
ППР-5	3	A2A-400-2	2	27,3-30,6	A-45	440	400	120	6,82
		A2A-700-2	3	36,2-37,7	A-57			140	
ППР-6	2	ЛПА-400	3	27,5-30,6	A-45	480	400	120	9,86
		ЛПА-500	2	45/37	A-59			140	
ППР-7	3	A2A-150-8	3	16,8-17,5	MШ-24,2	370	400	80	3,58
		A2A-300-2	2	24,0-26,6	A-40,5			100	
		A2A-300-2	3	24,0-26,6	A-40,5			100	
ППР-8	3	A2A-300-2	3	24,0-26,6	A-40,5	400	400	100	5,27
		A2A-600-2	2	31,5-33,2	A-51			140	
		A2A-300-2	3	24,0-26,6	A-40,5			100	
ППР-9	3	A2A-300-2	3	24,0-26,6	A-40,5	420	400	100	6,52
		A2A-700-2	2	36,2-37,7	A-57			140	

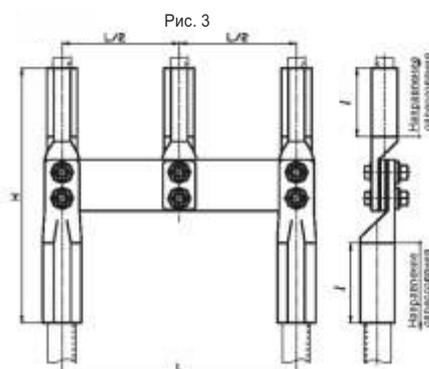


## Зажимы соединительные плашечные типа ПС



### Назначение

Для стальных проводов и канатов при выполнении заземления молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи 35-110 кВ.

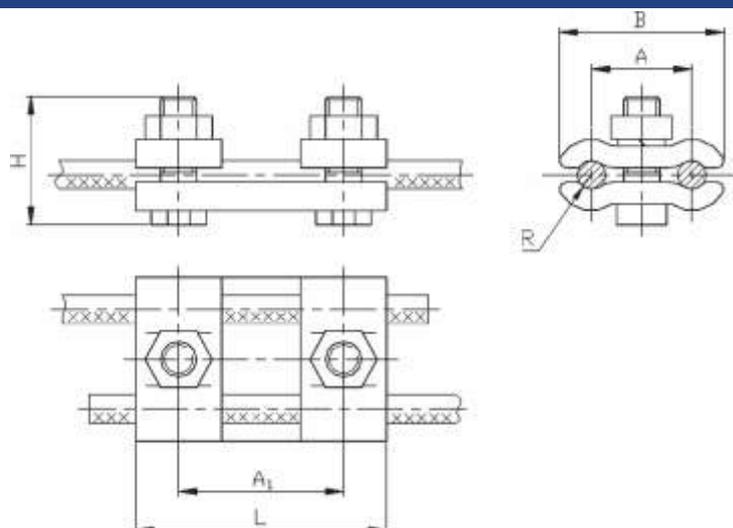

Обозначение	Размеры, мм						Интервал диаметров канатов по ГОСТ 3062, ГОСТ 3063, ГОСТ 3064 и стальных проводов марок ПС, мм	Масса, кг, не более
	A	A1	B	L	H	R		
ПС-1-1	26,5	26	42	50	35	4	5,5 – 8,6	0,168
ПС-2-1	31,5	26	47	50	35	6	9,1 – 12,0	0,200
ПС-3-1	31,5	26	47	75	35	6	12,5 – 14,0	0,300