

# Арматура соединительная

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-101-15207362-2021

## Зажимы переходные петлевые прессуемые ПП



### Назначение

Для перехода с одной марки провода на другую в шлейфах анкерных опор.

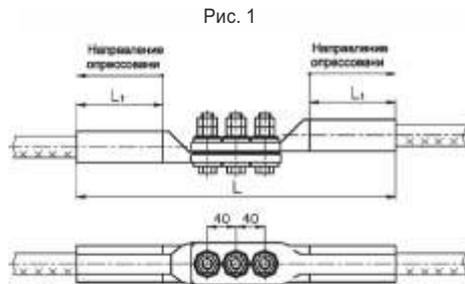


Рис. 1

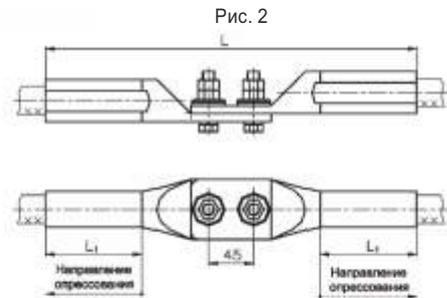


Рис. 2

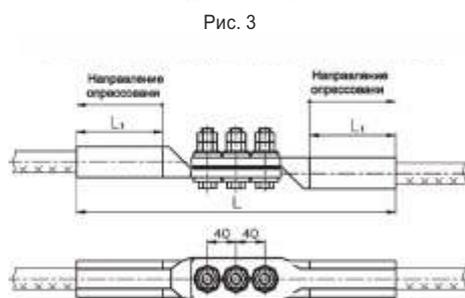


Рис. 3

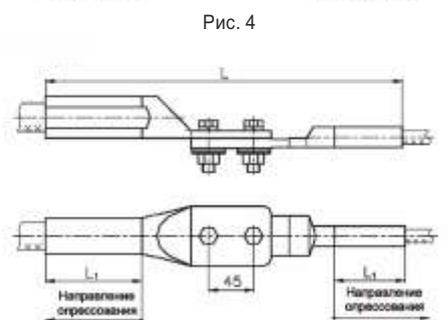


Рис. 4

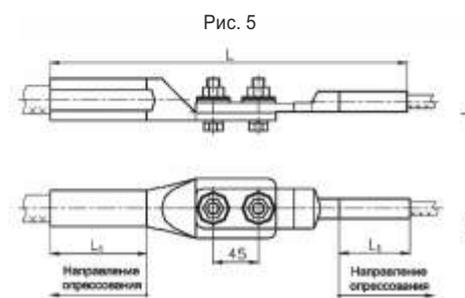


Рис. 5

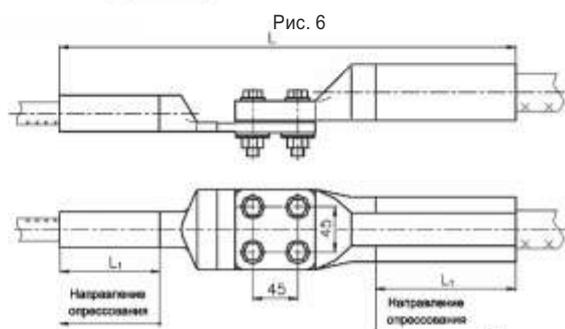


Рис. 6

Обозначение	Рис.	Применяемые лапки и аппаратные зажимы	Диаметр проводов канатов, мм			Матрица опрессования	Размеры, мм		Масса, кг
			Алюминиевых и сталеалюминиевых	Бронзовых и сталебронзовых	стальных		L	L1	
ПП-19	1	ЛПА-185	18,8-20,0	-	-	A-28	420	90	4,59
		ЛПМ-450	-	28,0	-	A-45		120	
ПП-21	3	ЛПА-240	21,6-23,1	-	-	A-31,5	410	100	2,88
		ЛПА-400	27,5-30,5	-	-	A-45		120	
ПП-24	3	ЛПА-185	18,8-20,0	-	-	A-28	375	90	2,48
		ЛПА-240	21,6-23,1	-	-	A-31,5		100	
ПП-33	3	ЛПА-240	21,6-23,1	-	-	A-31,5	385	100	2,75
		ЛПА-300	24,0-25,6	-	-	A-40,5		100	
ПП-44	3	ЛПА-300	24,0-25,6	-	-	A-40,5	420	100	3,09
		ЛПА-400	27,5-30,6	-	-	A-45		120	
ПП-47	3	ЛПА-700	36,2-37,5	-	-	A-57	490	150	3,96
		ЛПА-400	27,5-30,6	-	-	A-45		120	
ПП-51	3	ЛПА-120	14,0-15,8	-	-	C-23	440	80	3,37
		ЛПА-700	36,2-37,5	-	-	A-57		150	
ПП-53	5	A2M-300-2	-	-	300	C-31,5	335	100	1,36
		A2A-70-8	11,4	-	-	МШ-2А-16,5		70	
ПП-54	1	A2M-300-2	-	-	22,5	C-31,5	355	100	1,38
		A2A-95-8	13,5	-	-	МШ-2А-18,2		70	
ПП-56	2	A2M-95-2	-	-	13,0	C-19	288	70	0,95
		A2A-70-2	-	-	11,0	C-17		70	
ПП-60	3	ЛПА-120	14,0-15,8	-	-	C-23	395	80	2,64
		ЛПА-400	27,5-30,6	-	-	A-45		120	
ПП-68	4	A2A-120-8	15,4	-	-	МШ-2А-20,8	354	80	1,10
		A2M-185-2	18,5	-	-	A-26		90	
ПП-70	6	A4A-700-2	37,5	-	-	A-57	420	140	2,42
		A4A-120-8	15,4	-	-	МШ-2А-20,8		-	